

## REFERENCES

- 1999 - Maîtrise d'œuvre pour l'amélioration et la rénovation de la filière de traitement (60 000 m<sup>3</sup>/h) - Mise en place d'analyseurs - Rénovation et automatisation.
- Maître d'ouvrage : SIUE de Mervent (85).
  - Montant des travaux : 1 567 496 € H.T.
  - Entreprises : SAUR, EGDC.




Moyens Humains

Organigramme

Moyens Matériels

Références

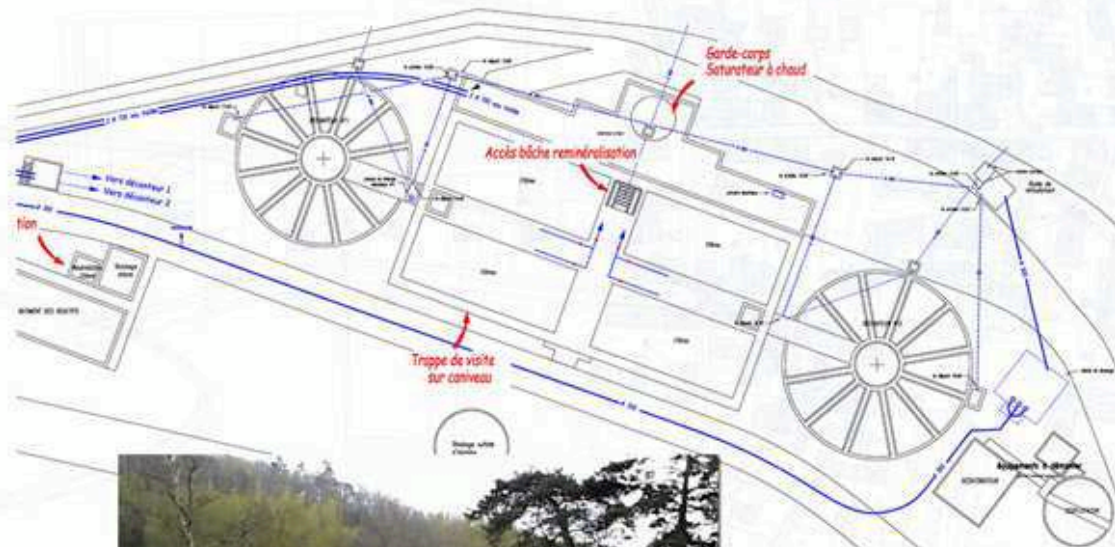

### Descriptif des travaux :

- Régulation des débits d'eau brute,
- Régulation des réactifs : CO<sub>2</sub>, chaux, chlore,
- Métrologie (pH, O<sub>2</sub>, Chlore libre, conductivité, ozone), stockage réactif,
- Electricité, automatisation (lavage de filtre, supervision,
- Mise aux normes (ozone, chlore), protection contre la foudre,
- Aménagement des locaux.